

Freiwillige Feuerwehr


der

Stadt Barsinghausen

Ortsfeuerwehr Großgoltern

Freiwillige Feuerwehr Barsinghausen, Ortsfeuerwehr Großgoltern, Hauptstraße 8, 30890 Barsinghausen

**An die
Mitglieder
des Stadtrates
Barsinghausen**

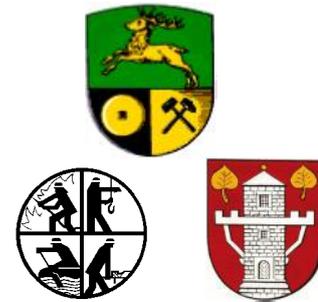

Ortsbrandmeister
Sascha Krause
Walter-Zieseniß-Weg 5
30890 Barsinghausen
Tel.: 05105-661344
Fax: 05105-661346
Sascha.Krause@gmx.net

Donnerstag, 11. Oktober 2018

Hinweise zum Neubau Feuerwehrhaus Großgoltern / Nordgoltern

Sehr geehrte Ratsmitglieder,

hinsichtlich der Anpassung des Raumbedarfsplanes des neuen Feuerwehrhauses für die eigenständigen Ortsfeuerwehren Groß- und Nordgoltern möchten wir Ihnen ergänzende Hinweise zur Verfügung stellen. Vorab möchten wir Sie darüber informieren, dass die Feuerwehr bei einigen Räumlichkeiten lediglich Angaben zur Personenanzahl gemacht hat, die den betreffenden Raum später nutzen werden. Uns fehlt natürlich die Expertise hinsichtlich der Nutzfläche pro Person und der zu berücksichtigten Verkehrs- und Rettungsfläche, die mit einkalkuliert werden müssen.

Wir hatten die Notwendigkeit eines Schulungs- / Versammlungsraumes für 80 Personen angezeigt. Hinzu kommt noch pro Ortsfeuerwehr ein Bereitschaftsraum für je 15 Personen.

Die Bereitschaftsräume sollten so ausgelegt sein, dass sich die 15 Personen kurzfristig an Tischen zusammensetzen können, um z. B. einen Einsatz Revue passieren lassen zu können. Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro resultiert daraus eine Raumgröße von ca. 25 qm unter Berücksichtigung der Verkehrs- und Rettungsflächen (Personenanzahl x 1,2 + Verkehrsflächen). Wir halten daher die Erhöhung der Raumgröße für zwingend erforderlich.

Der Schulungsraum wurde seitens des Planungsbüros mit einer Fläche von 190 qm dimensioniert (Anlage 1). Auf Grund der großen Varianz von 90 qm zur eigentlich genannten Raumgröße im letzten Beschluss beauftragte die Verwaltung eine Neuplanung des Raumes (Anlage 2). Die neue Variante berücksichtigt nicht einmal die 80 Personen, die vereinbart waren. Diese Sitzweise entspricht natürlich auch nicht der Möglichkeit Schulungsmaterial oder Getränke am Arbeitsplatz abzustellen.

Der Ansatz der Feuerwehr für die Planung eines Schulungs-/ Versammlungsraumes sollte folgende Aspekte bei einem zukunftsweisenden Neubau eines städtischen Gebäudes berücksichtigen:

...

Freiwillige Feuerwehr


der

Stadt Barsinghausen

Ortsfeuerwehr Großgoltern

Freiwillige Feuerwehr Barsinghausen, Ortsfeuerwehr Großgoltern, Hauptstraße 8, 30890 Barsinghausen

**An die
Mitglieder
des Stadtrates
Barsinghausen**

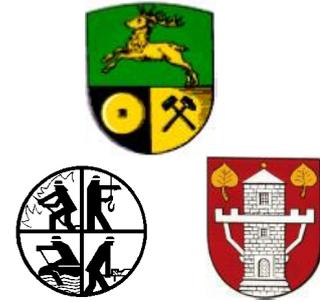

Ortsbrandmeister
Sascha Krause
Walter-Zieseniß-Weg 5
30890 Barsinghausen
Tel.: 05105-661344
Fax: 05105-661346
Sascha.Krause@gmx.net

Donnerstag, 11. Oktober 2018

- 2 -

- Der Raum muss für die Ausbildung von 80 Kameraden an Tischen möglich sein.
- Da in Goltern kein geeigneter Raum für Jahreshauptversammlungen mehr zur Verfügung steht sollte dieser Raum hierfür ebenfalls nutzbar sein.
- Der gemeinsame Musikzug, bei dem sich immer mehr Musiker aus dem gesamten Stadtgebiet engagieren, soll eine Möglichkeit für Proben erhalten, so dass nicht jedes Mal der gesamte Raum umgebaut werden muss (Trennung 2/3 – 1/3 sollte möglich sein, Möbel nicht jedes Mal aus dem Raum transportieren). Da es sich um ein neues modernes städtisches Gebäude handelt, sollte dieser Raum inkl. der Küche natürlich auch für allgemeine kommunale Veranstaltungen nutzbar sein.

Auf Basis dieser Nutzungsmöglichkeiten wäre ein Raum, wie er vom Planungsbüro mit 190 qm dimensioniert wurde, sicher zukunftsweisend. Unter Berücksichtigung aller Randbedingungen schlägt die Feuerwehr jedoch eine Raumgröße von 160 qm vor. Wir denken, dass wir hiermit fast alle notwendigen Nutzungsmöglichkeiten erreichen werden. Sollte es mittelfristig zu Umstrukturierungen im Bereich der Feuerwehren kommen, sollte aber eine Erweiterbarkeit möglich sein.

Die Feuerwehren Groß- und Nordgoltern hoffen, dass wir Sie mit diesen Informationen bei Ihren Beratungen und Entscheidungen unterstützen konnten. Wir sind der Auffassung, dass dieses zukunftsweisende moderne Projekt sicher über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheitsgrad erlangen wird.


Für Rückfragen stehen wir natürlich immer gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sascha Krause
Ortsbrandmeister

gez. Dirk Engelmann
Ortsbrandmeister

Anlagen

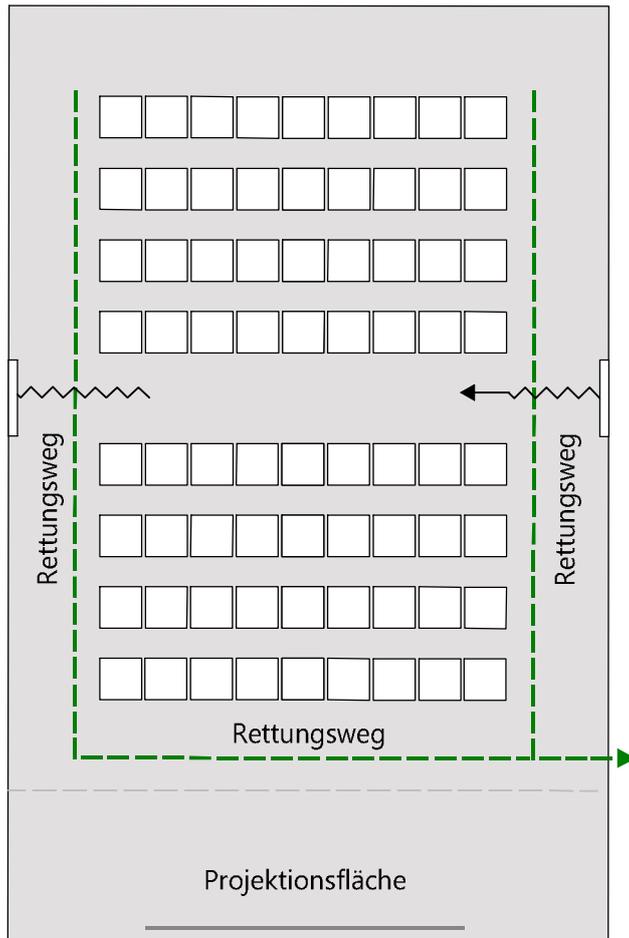

Schulungsraum: 72 AP
Raumfläche: ca. 100 m ²
+ maximal 10 Sitzplätze pro Gang + Gangbreite (außen) mind. 1,20 m + Gangbreite (zwischen den Sitzplätzen) mind. 0,40 m + Sitzplätze mind. 0,50 m